

Anschlüsse in der Steuerung 18.3

Bild 1: Steuerung 18.3 geöffnet

Anschlüsse für
Zusatzfunktionen
und
Zusatzpumpen

Potenzialfreier
Kontakt



Bild 2: Steuerung 18.3, Anschlussklemmen



Klemmen und ihre Nutzung:

T1.2	N	PE	T1.3	N	PE	IN1	N	PE	IN2	N	PE
Zusatzfunktionen: 2. Belüfter UV-Anlage Phosphateliminierung			Zusatzpumpen: Beschickungspumpe Klarwasserpumpe			Schwimmer			Nicht belegt		

Anschluss Schwimmerschalter

Bei der Steuerung K-Pilot 18.3 wird der Schwimmerschalter an die dafür vorgesehenen Klemmen IN 1, N, PE auf der kleinen Platine hinten oben an der Steuerungsrückwand angeschlossen.
Steuerspannung: 230 V~ ca. 5 mA; schaltend zwischen Eingang L und N.




Anschluss für
Schwimmerschalter
in Steuerung K-Pilot 18.3
an Klemmen IN 1, N, PE

Anschluss Klarwasserpumpe

Die Klarwasserpumpe wird über die vorhandenen Klemmen T1.3, N, PE an die Steuerung K-Pilot 18.3 angeschlossen.

Anschluss für
Klarwasserpumpe
in Steuerung K-Pilot 18.3
an Klemmen T1.3, N, PE

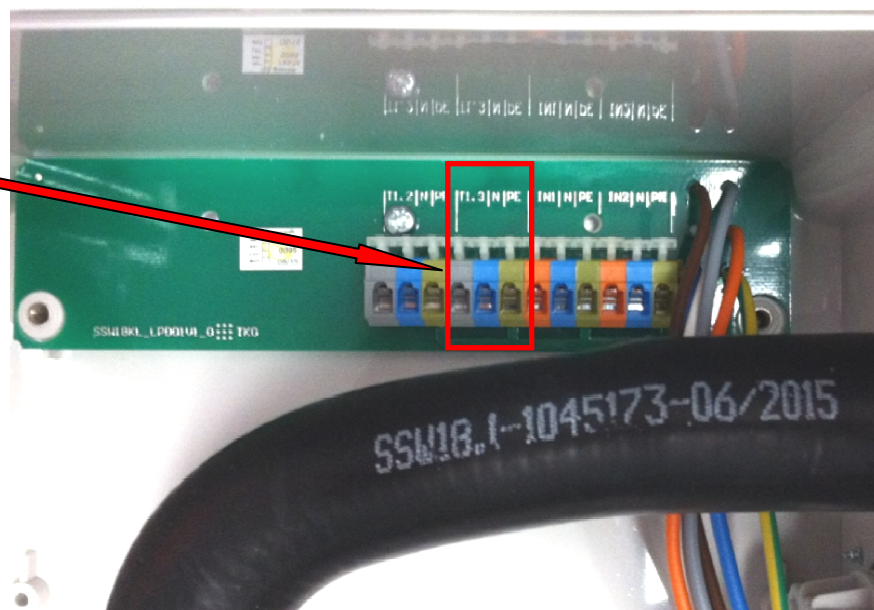

Anschluss 2. Verdichter

Der zweite Verdichter wird über die vorhandenen Klemmen T1.2, N, PE an die Steuerung K-Pilot 18.3 angeschlossen.

Anschluss für
zweiten Verdichter
in Steuerung K-Pilot 18.3
an Klemmen T1.2, N, PE

